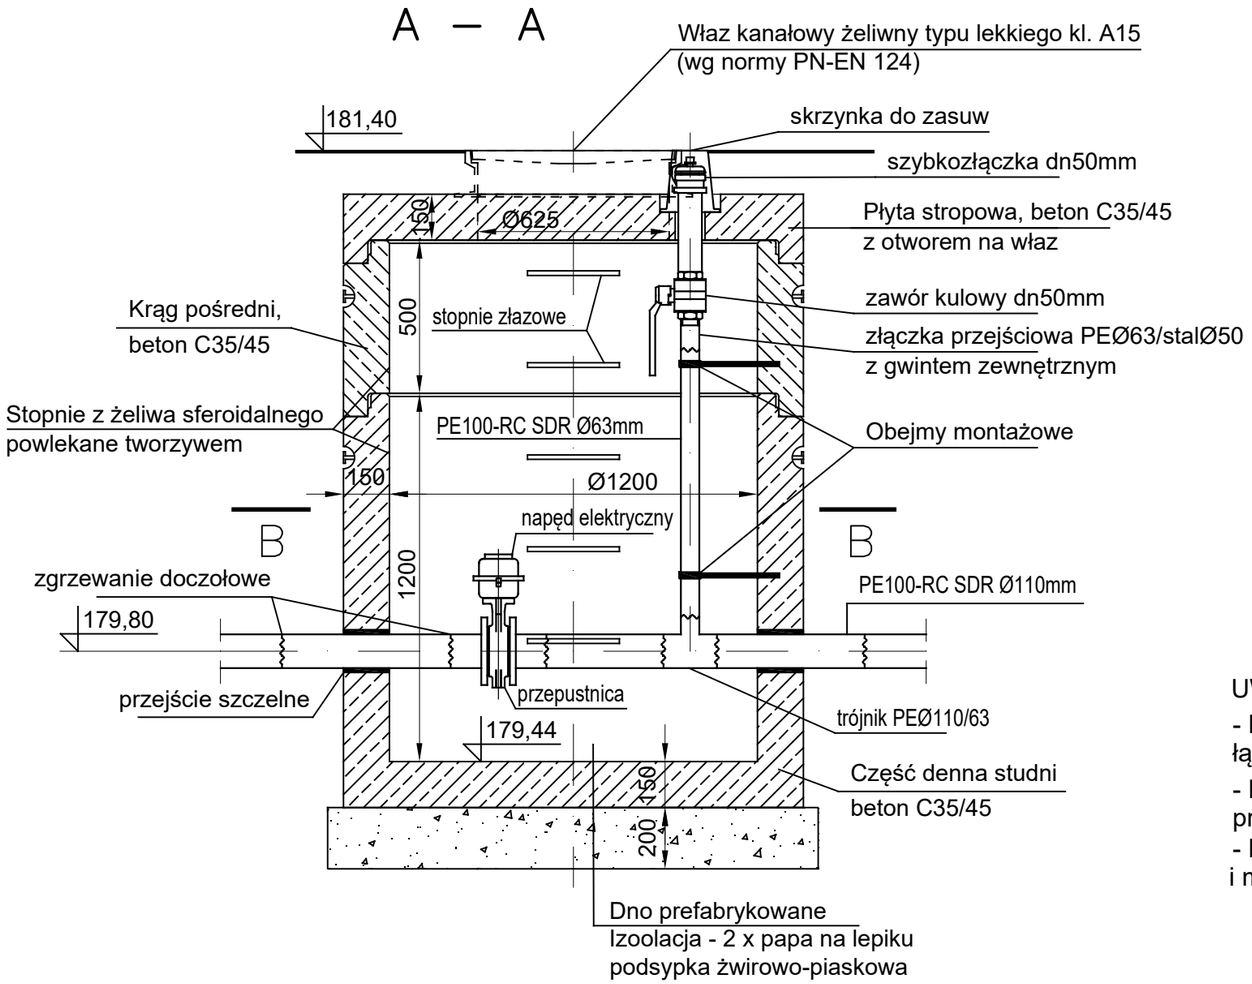

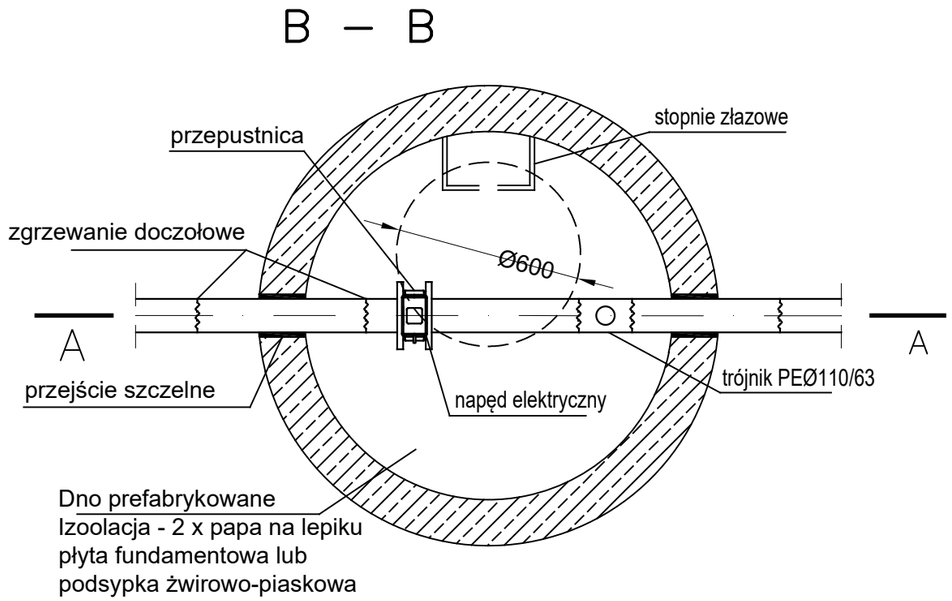

UWAGA:

- Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) łączone są za pomocą gumowych uszczelek.
- Przejście kanałów przez ścianki studzienki wykonać za pomocą przejść szczelnych
- Prefabrykat studni z betonu kl. min C35/45, nasiąkliwości min. W-8 i mrozoodporności F-150

K O M A Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. 91-455 Łódź, ul. Żurawia 3/5 tel. (42) 630 04 84			
Obiekt: "Budowa tranzytowej sieci wodociągowej łączącej Krasków z Borkowicammi i Bogacicą" - Budowa pompowni wody ze zbiornikiem i odcinkiem sieci tranzytowej z Kraskowa do Borkowic	Treść rys. : Studnia z elektrozaworem		Rodzaj proj. PW
	Upr. bud	Podpis	
Projektował: inż. J. Kozłowski	GP II 460 - 8/76 w spec: inst.-inż. w zakr. sieci cieplnych, uzbrojenia terenu i instalacji sanitarnych		Data: 10.2018
Projektował: mgr inż. B. Kozłowski	LOD/1541/PWOS/10 w spec: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		Skala: -
Sprawdził: inż. H.Majewska	131/98/WŁ w spec. instalacji i sieci sanitarnych		Nr rys. 22